




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz, 18 stycznia 2018 r.

PSE-NHK-430-MA- 121/18

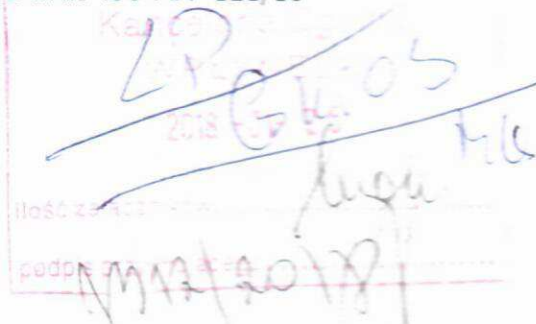

**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji**
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica - Zdrój

Dotyczy: okresowej oceny jakości wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, mając na uwadze art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261) oraz § 16, 17 i 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), dokonał oceny jakości wody wykorzystywanej przez Wodociąg Publiczny Krynica w roku 2017 jako spełniającej wymagania określone w załącznikach 1-4 ww. Rozporządzenia na dzień 31.12.2017r.


Powyższa ocena została sporządzona na podstawie 16 sprawozdań z badań wody do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego i dwóch sprawozdań z badań w zakresie monitoringu przeglądowego dostarczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy – Zdroju, ul. Kraszewskiego 37 oraz na podstawie 15 sprawozdań z badań w zakresie monitoringu kontrolnego i dwóch sprawozdań z badani w zakresie monitoringu przeglądowego pobranych przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nowym Sączu w ramach kontroli bieżącej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody:

- dokonał weryfikacji sprawozdań z badań wody wykonanych w roku 2017 w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy - Zdroju, w wyniku której stwierdził brak przekroczeń parametrów określonych ww. Rozporządzeniem,

- ocenił zgodność prowadzonych badań z zatwierdzonym harmonogramem, jak również terminowość przesyłania danych do tutejszego Inspektora, w zakresie której nie stwierdził uchybień,
- zweryfikowane dane włączył do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu o badania własne i dokonał ich analizy.

Sporządzona ocena nie wskazuje na istnienie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających ze spożycia wody z Wodociągu Publicznego Krynica.


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSTYTUT S. W. KRYNICA
w Nowym Sączu -2-
mgr inż. Mateusz Wójcik

Otrzymują:


1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Krynica – Zdrój, ul. Kraszewskiego 7
3. a/a
M. Antkiewicz, 18 443-54-64 w. 23



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz, 22 stycznia 2018 r.

PSE-NHK-430-MA- 124/18

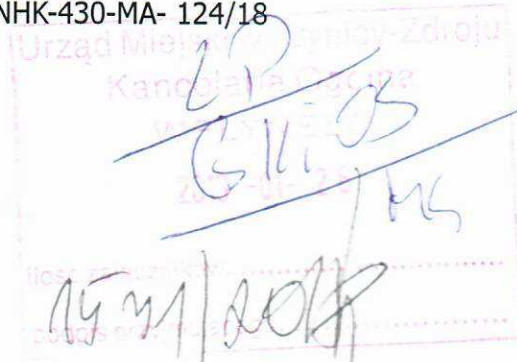

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica - Zdrój

Dotyczy: okresowej oceny jakości wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, mając na uwadze art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261) oraz § 16, 17 i 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), dokonał oceny jakości wody wykorzystywanej przez Wodociąg Publiczny Tylicz w roku 2017 jako spełniającej wymagania określone w załącznikach 1-4 ww. Rozporządzenia na dzień 31.12.2017r.

Powyzsza ocena została sporządzona na podstawie 4 sprawozdań z badań wody do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 sprawozdania z badań w zakresie monitoringu przeglądowego dostarczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy – Zdroju, ul. Kraszewskiego 37 oraz na podstawie 2 sprawozdań z badań w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 sprawozdania z badań w zakresie monitoringu przeglądowego pobranych przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu w ramach kontroli bieżącej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody:

- dokonał weryfikacji sprawozdań z badań wody wykonanych w roku 2017 w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy - Zdroju, w wyniku której stwierdził brak przekroczeń parametrów określonych ww. Rozporządzeniem,

- ocenił zgodność prowadzonych badań z zatwierdzonym harmonogramem, jak również terminowość przesyłania danych do tutejszego Inspektora, w zakresie której nie stwierdził uchybień,
- zweryfikowane dane włączył do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu o badania własne i dokonał ich analizy.

Sporządzona ocena nie wskazuje na istnienie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających ze spożywania wody z Wodociągu Publicznego Tylicz.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
mgr inż. Mateusz Wojcik

Otrzymują:


1. Adresat
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Krynica – Zdrój, ul. Kraszewskiego 7
 3. a/a
- M. Antkiewicz, 18 443-54-64 w. 23



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz, 22 stycznia 2018 r.

PSE-NHK-430-MA- 125/18

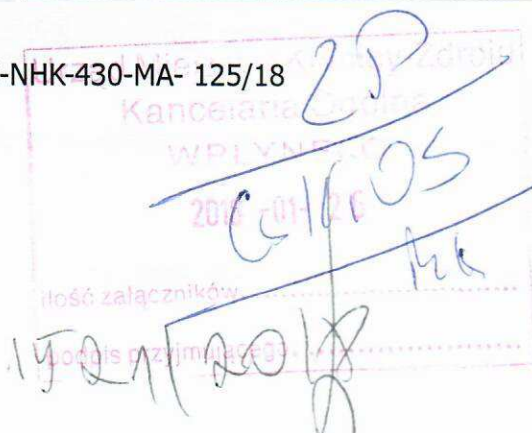

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica - Zdrój

Dotyczy: okresowej oceny jakości wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, mając na uwadze art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261) oraz § 16, 17 i 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), dokonał oceny jakości wody wykorzystywanej przez Wodociąg Publiczny Muszynka w roku 2017 jako spełniającej wymagania określone w załącznikach 1-4 ww. Rozporządzenia na dzień 31.12.2017r.

Powyższa ocena została sporządzona na podstawie 2 sprawozdań z badań wody do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego dostarczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy – Zdroju, ul. Kraszewskiego 37 oraz na podstawie 2 sprawozdań z badań w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 sprawozdania z badań w zakresie monitoringu przeglądowego pobranych przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu w ramach kontroli bieżącej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody:

- dokonał weryfikacji sprawozdań z badań wody wykonanych w roku 2017 w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy - Zdroju, w wyniku której stwierdził brak przekroczeń parametrów określonych ww. Rozporządzeniem,

- ocenił zgodność prowadzonych badań z zatwierdzonym harmonogramem, jak również terminowość przesyłania danych do tutejszego Inspektora, w zakresie której nie stwierdził uchybień,
- zweryfikowane dane włączył do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu o badania własne i dokonał ich analizy.

Sporządzona ocena nie wskazuje na istnienie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających ze spożywania wody z Wodociągu Publicznego Muszynka.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Miejscowość: Muszyna -2-
mgr inż. Mateusz Wójcik

Otrzymują:

1. Adresat
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Krynica – Zdrój, ul. Kraszewskiego 7
 3. a/a
- M. Antkiewicz, 18 443-54-64 w. 23